


CZĘŚĆ ZACHODNIA



- Uwaga:
1. Skrzyżowania z podziemnymi urządzeniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi, określonymi w uzgodnieniach przez użytkowników poszczególnych sieci.
  2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
  3. Możliwość wystąpienia niezinventaryzowanych podziemnych sieci, instalacji oraz urządzeń.
  4. Rury osłonowe wg PZT.
  5. Rzędne wlotu istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej należy określić na etapie prac wykonawczych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

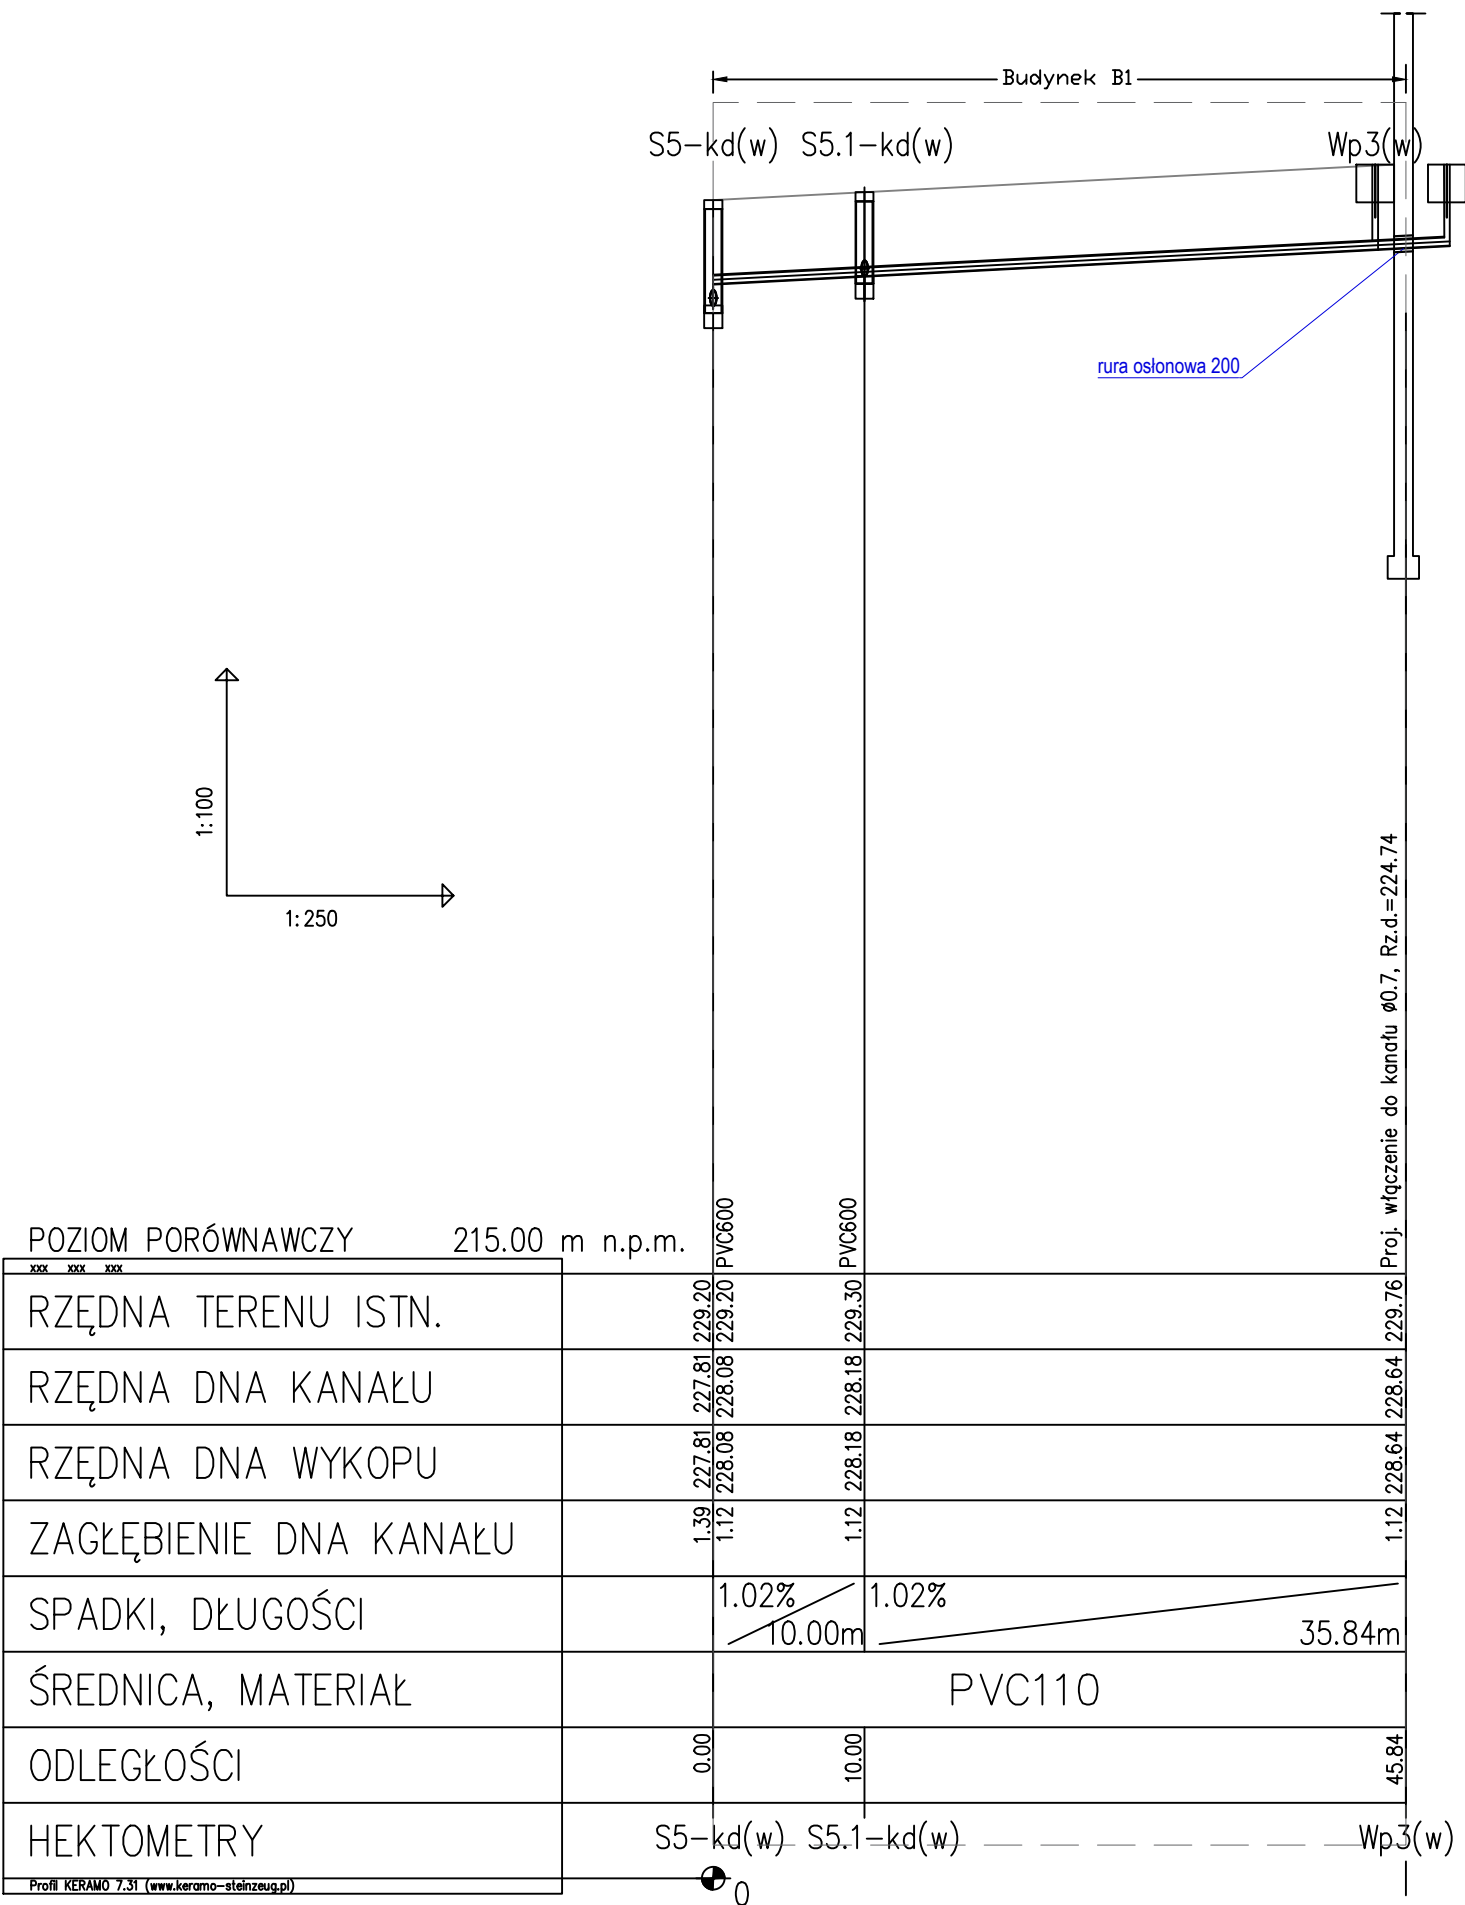

Nazwa obiektu budowlanego:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Stadium: PT

Skala: 1:100/250

Nr rys.: IS.63.4

Tytuł rysunku:

Profil podłużny przykanalików kanalizacji deszczowej PVC110

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
<div>PROJEKTANT</div> <div>mgr inż. Sabina Mazur</div>	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
<div>SPRAWDZAJĄCY</div> <div>mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch</div>	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	