


## CZĘŚĆ WSCHODNIA

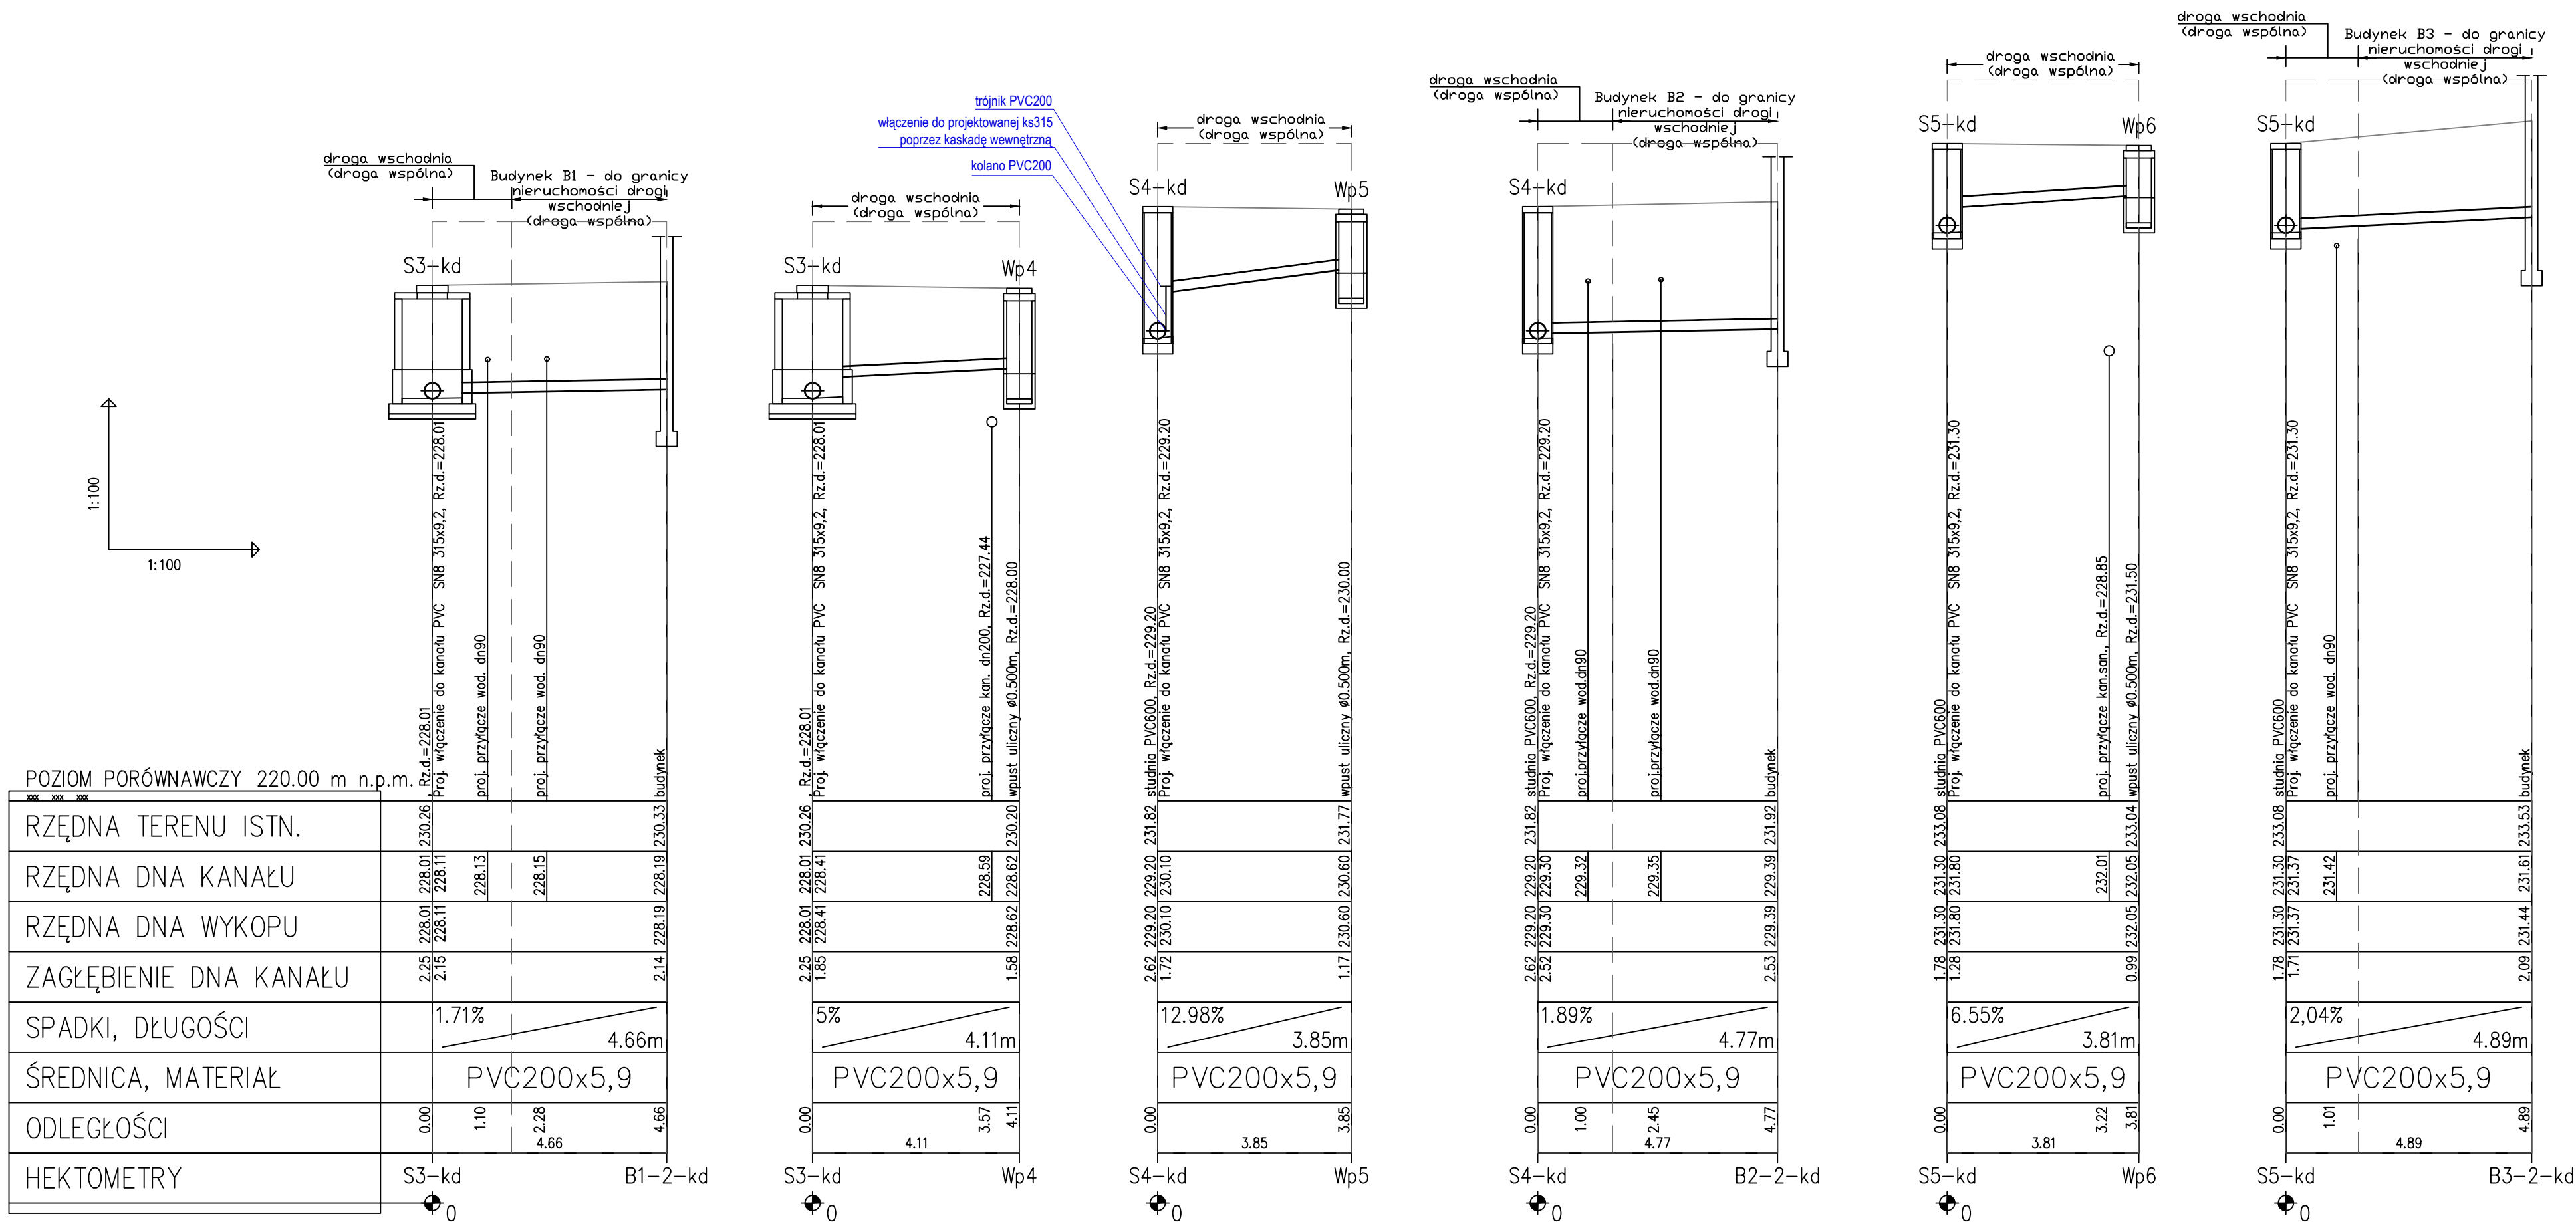

1. Skrzyżowania z podziemnymi urządzeniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi, określonymi w uzgodnieniach z właścicielami urządzeń, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników poszczególnych sieci.
2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
3. Możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji oraz urządzeń.
4. Rury osłonowe wg PZT.

<b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</b>	 <b>ZDI</b> <small>Sp. z o.o.</small>
Nazwa obiektu budowlanego:	Stadium: <b>PT</b>
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Skala: <b>wg. rys</b> Nr rys.: <b>IS.62.3</b>