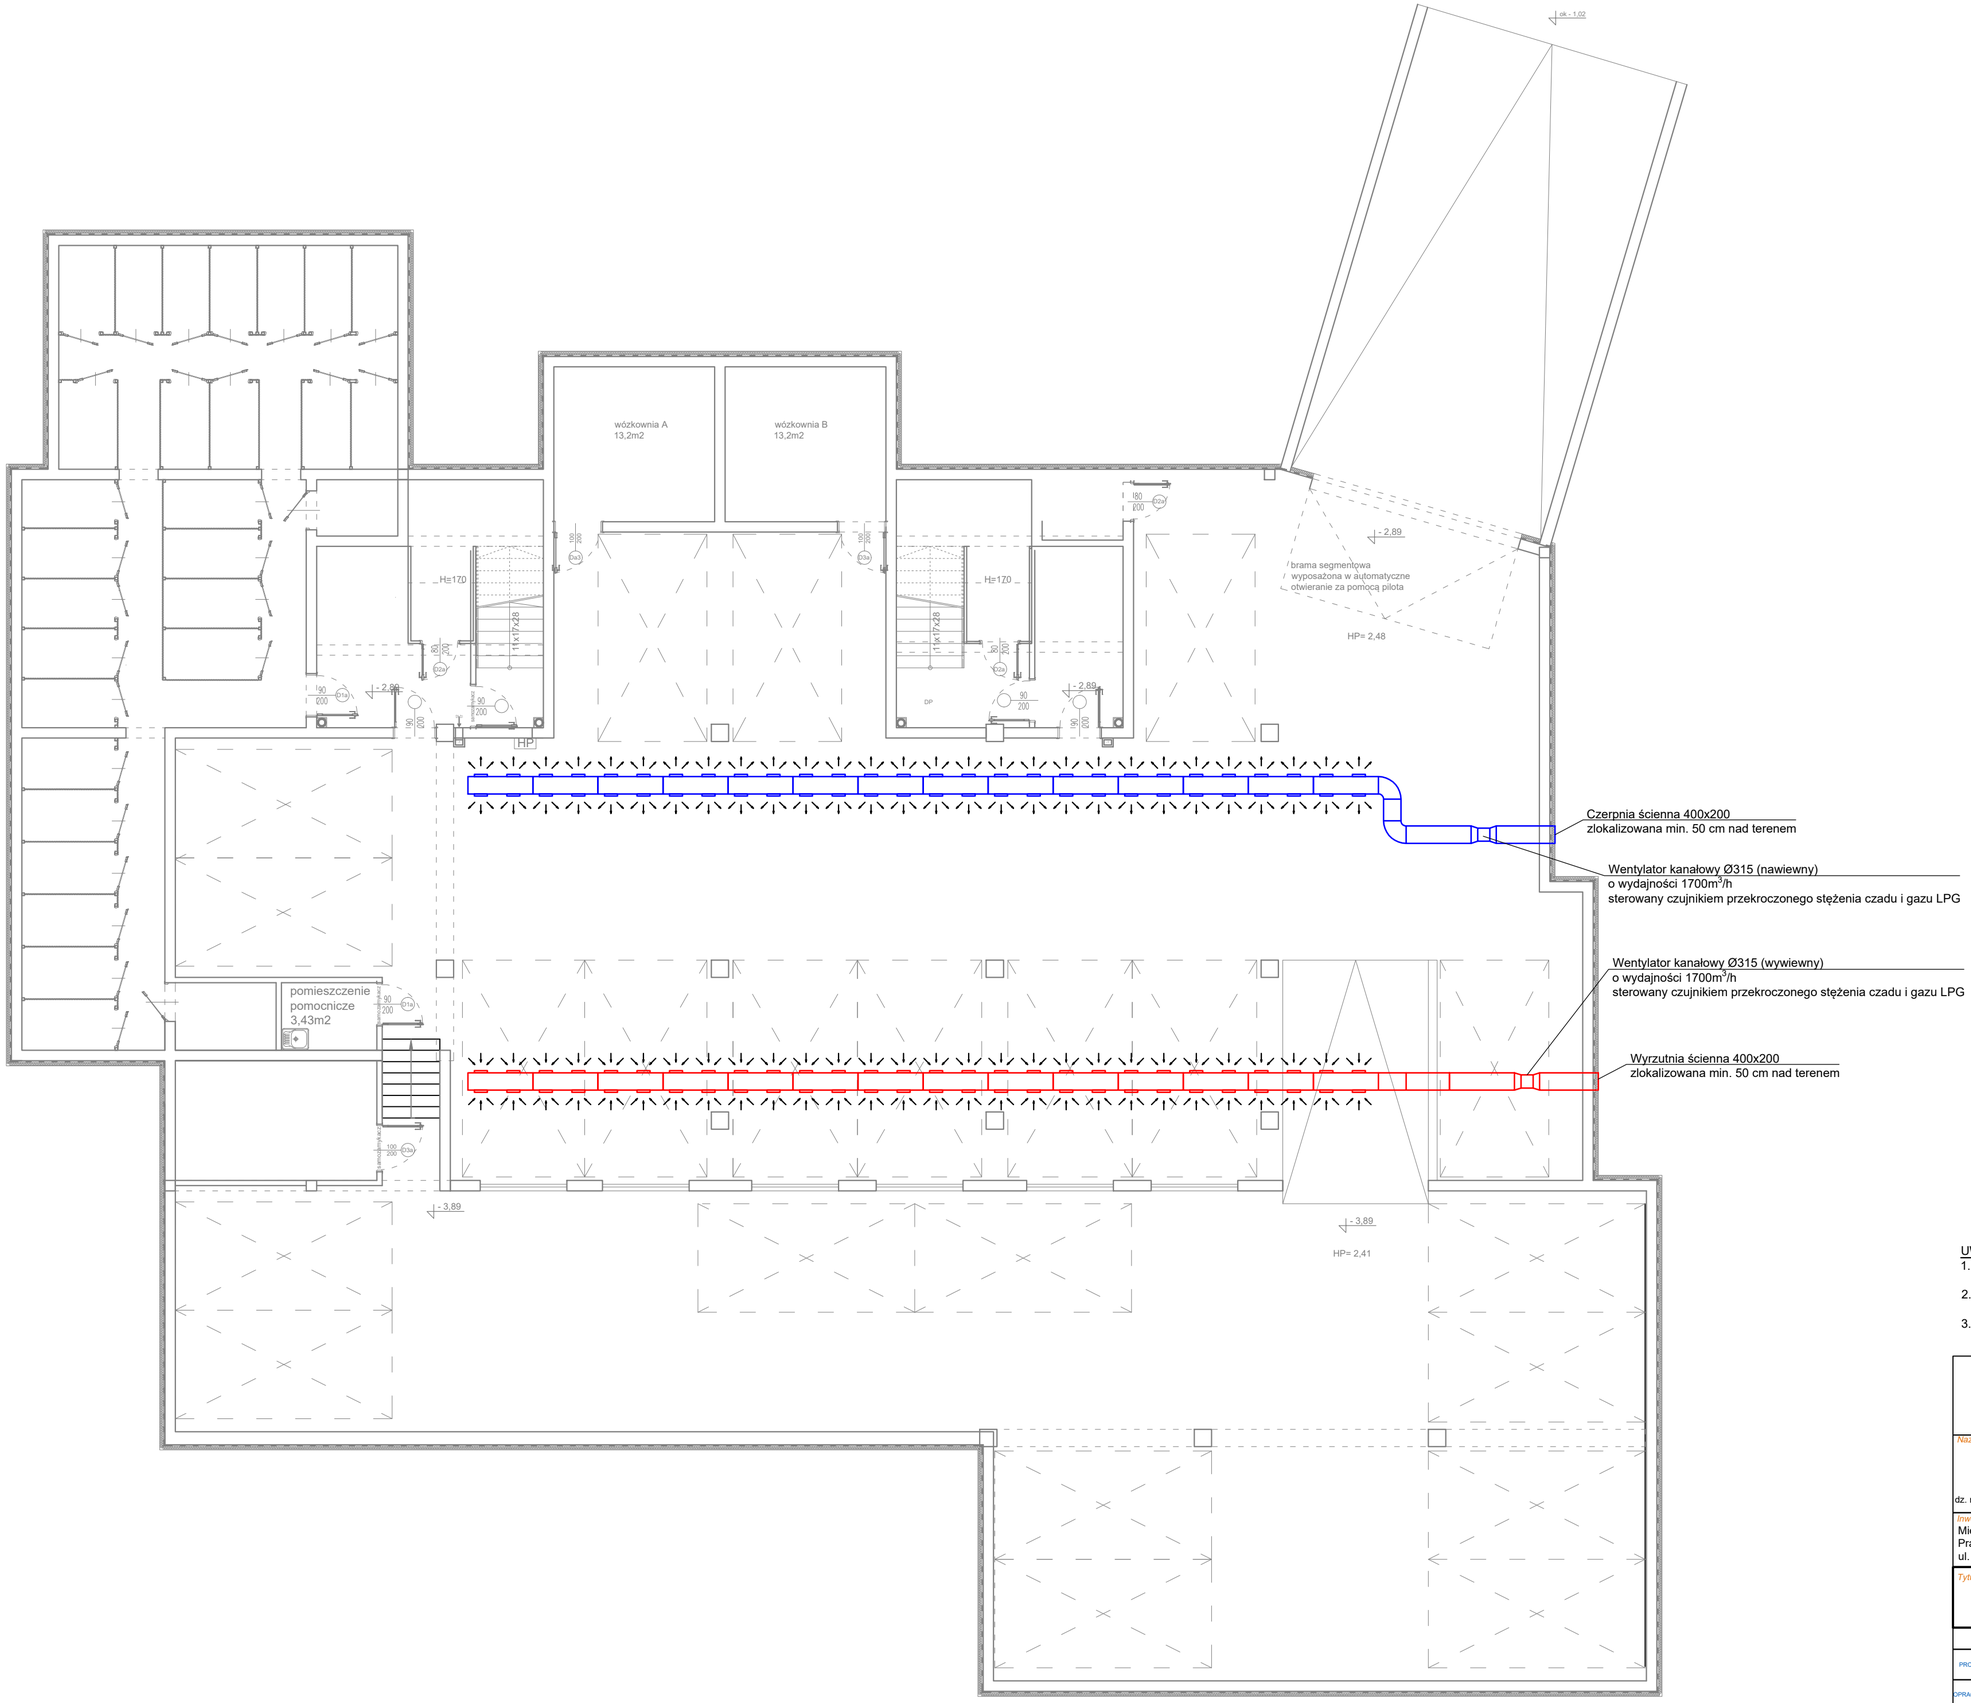

UWAGI:

1. Instalację wykonać z kanałów prostokątnych o wymiarach 400x200 łączonych na uszczelkę lub uszczelnionych masą uszczelniającą.
2. Rozprowadzenie powietrza za pomocą kratek nawiewnych/wywienych montowanych bezpośrendio na kanałach.
3. Wentylatory łączyć z instalacją za pomocą amortyzujących taśm kompensacyjnych do kanałów wentylacyjnych.

ZDI Sp. z o.o.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87 pracownia@zdizam.plwww.pracownia.zdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji:

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SIKORSKIEGO W ZAMOŚCIU

dz. nr ewid. 710/84, 710/7, 21/2, 131/2, jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamość, obr. 01

Inwestor:
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Pracowników Służby Zdrowia
ul. Brzozowa 19B, 22-400 Zamość

Stadium: PB

Nr rys. S25

Tytuł rysunku:

Inst. wentylacji - piwnica

Skala: 1:100

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Jacek MARCYNIUK	LUB/0067/POOS/14	Sanitarna	11-2019	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Mateusz ZAWADZIŃSKI	asystent			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Daniel NIDERLA	LUB/0065/POOS/07			