



Poziom porównawczy 200,00 m n.p.m.

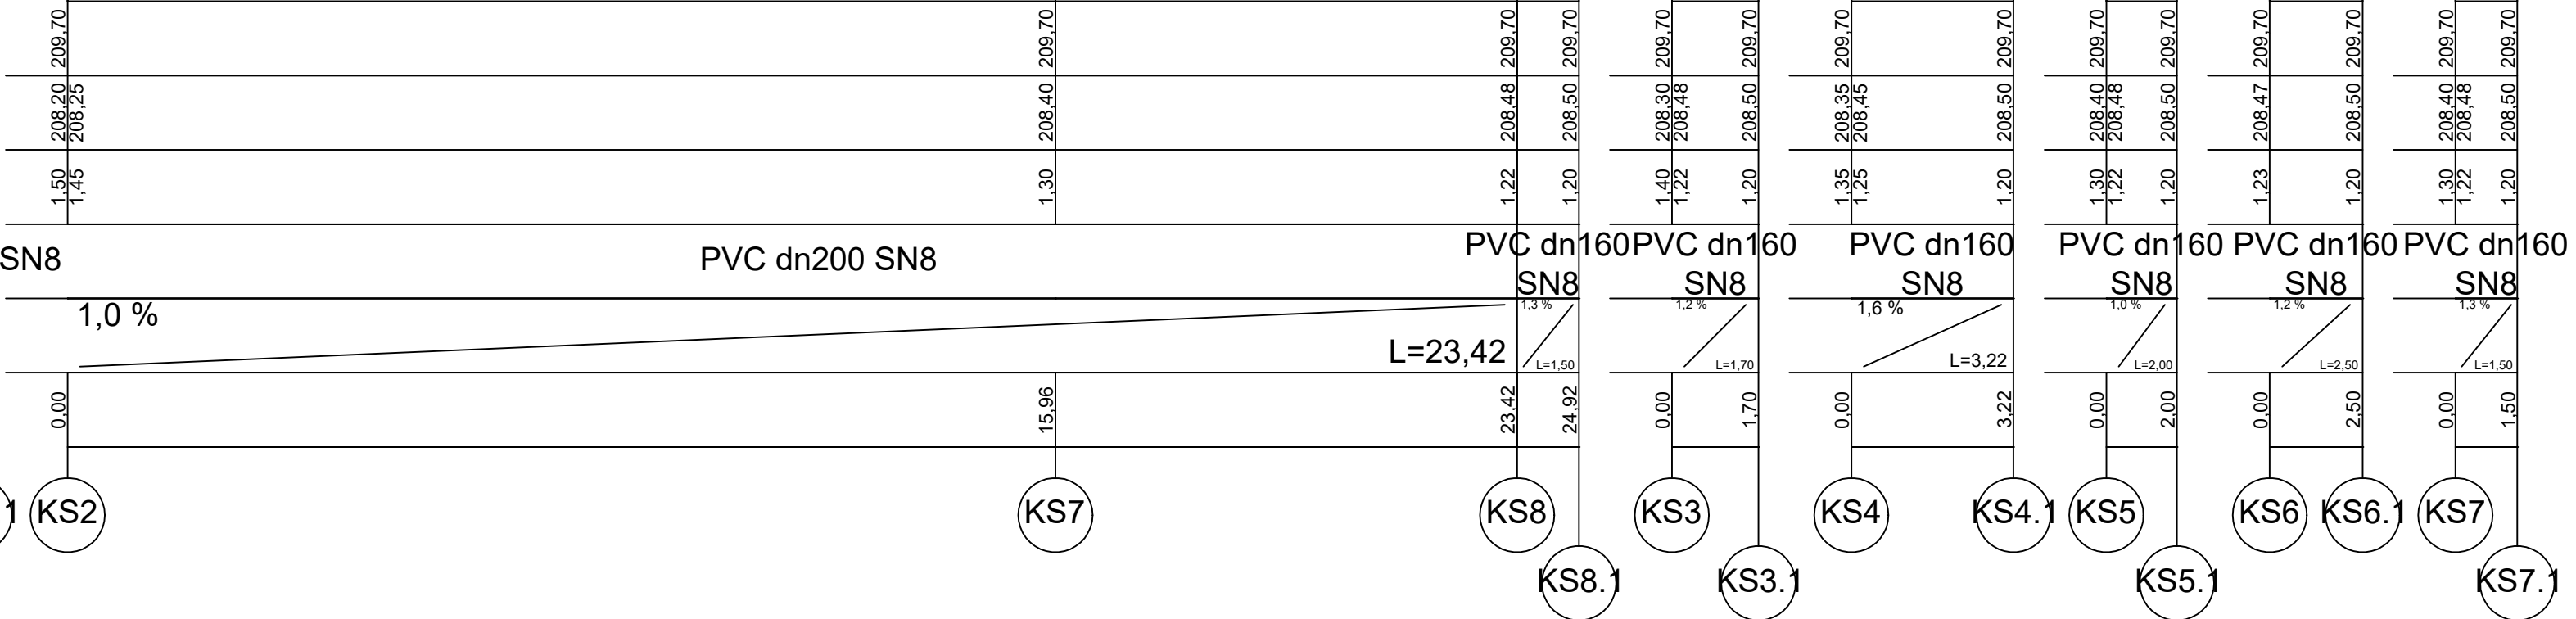

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu, dna studzienek i uzbrojenia podziemnego.
2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością
3. Przewody PVC powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producenta rur
4. Rury prowadzić poniżej warstwy przemarzania. W przypadku wypłylenia należy stosować izolację termiczną z łupków polietylenowych
5. Przyłącze układać na podsypce piaskowej 20cm
6. Kanały prowadzić ze spadkiem min. 2% w kierunku odbiornika ścieków.
7. Nie wyklucza się istnienia niezinventaryzowanej infrastruktury podziemnej.

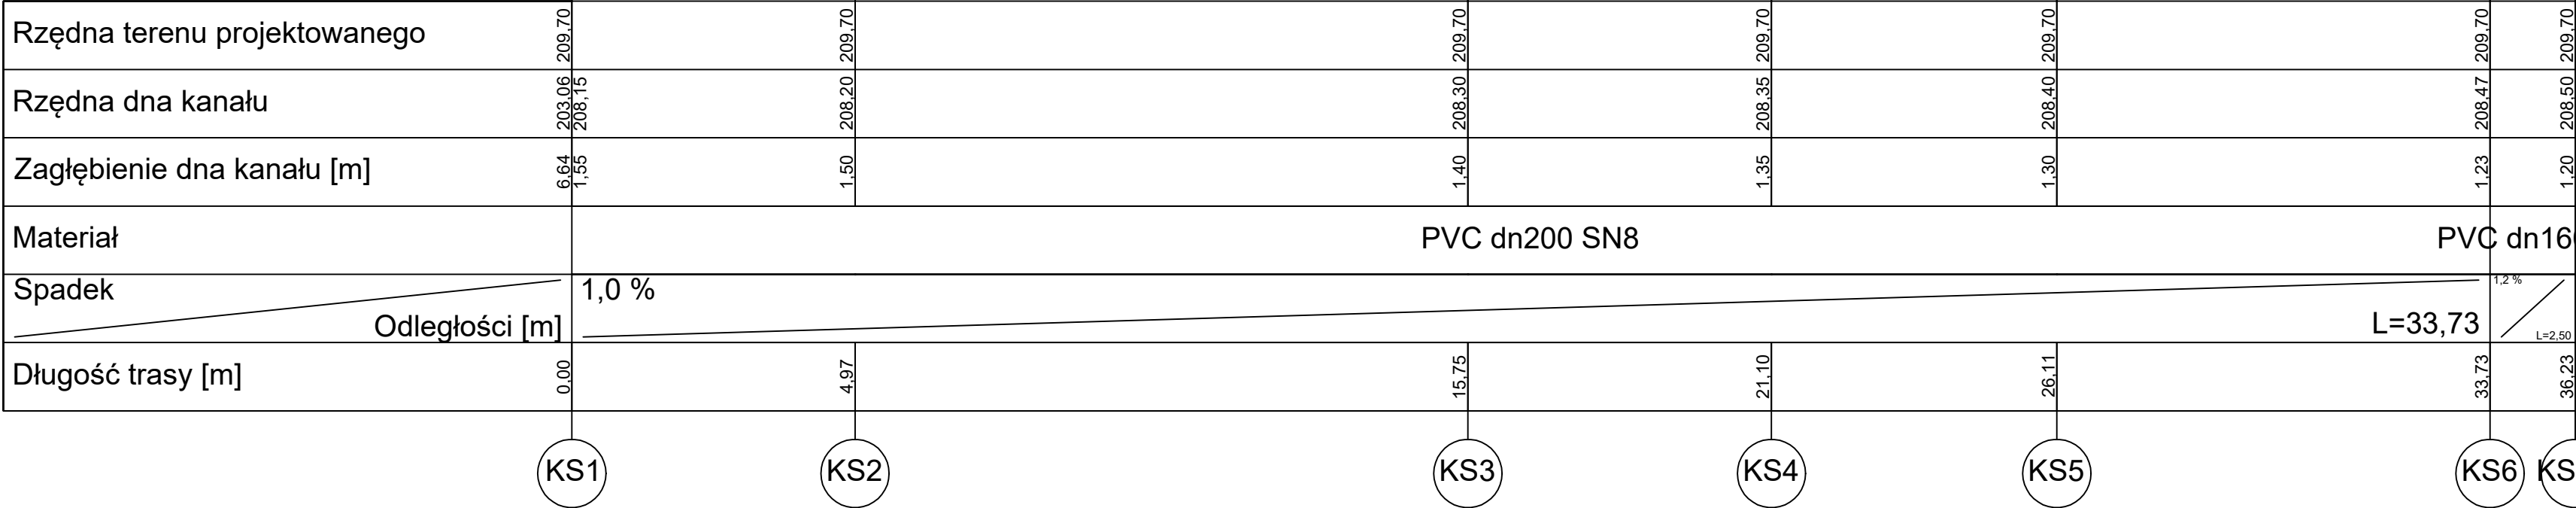

PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 30 55 fax 84 639 80 87 pracownia@zdi.pl www.zdi.com.pl

Nazwa i adres inwestycji:

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SIKORSKIEGO W ZAMOŚCIU

dz. nr ewid. 710/84, 710/7, 21/2, 131/2, jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamość, obr. 01

Investor:

Miejski Zakład Usług Mieszkaniowych
Pracowników Służby Zdrowia
ul. Brzozowa 19B, 22-400 Zamość

Stadium:

PB

Nr rys.

S02

Tytuł rysunku:

Profil przyłącza kan. sanitarnej.

Skala:

1:100

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Jacek MARCINIUK	LUB/0067/POOS/14	Sanitarna	11-2019	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Mateusz ZAWADZIŃSKI	asystent			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Daniel NIDERLA	LUB/0065/POOS/07			