


## CZĘŚĆ WSCHODNIA

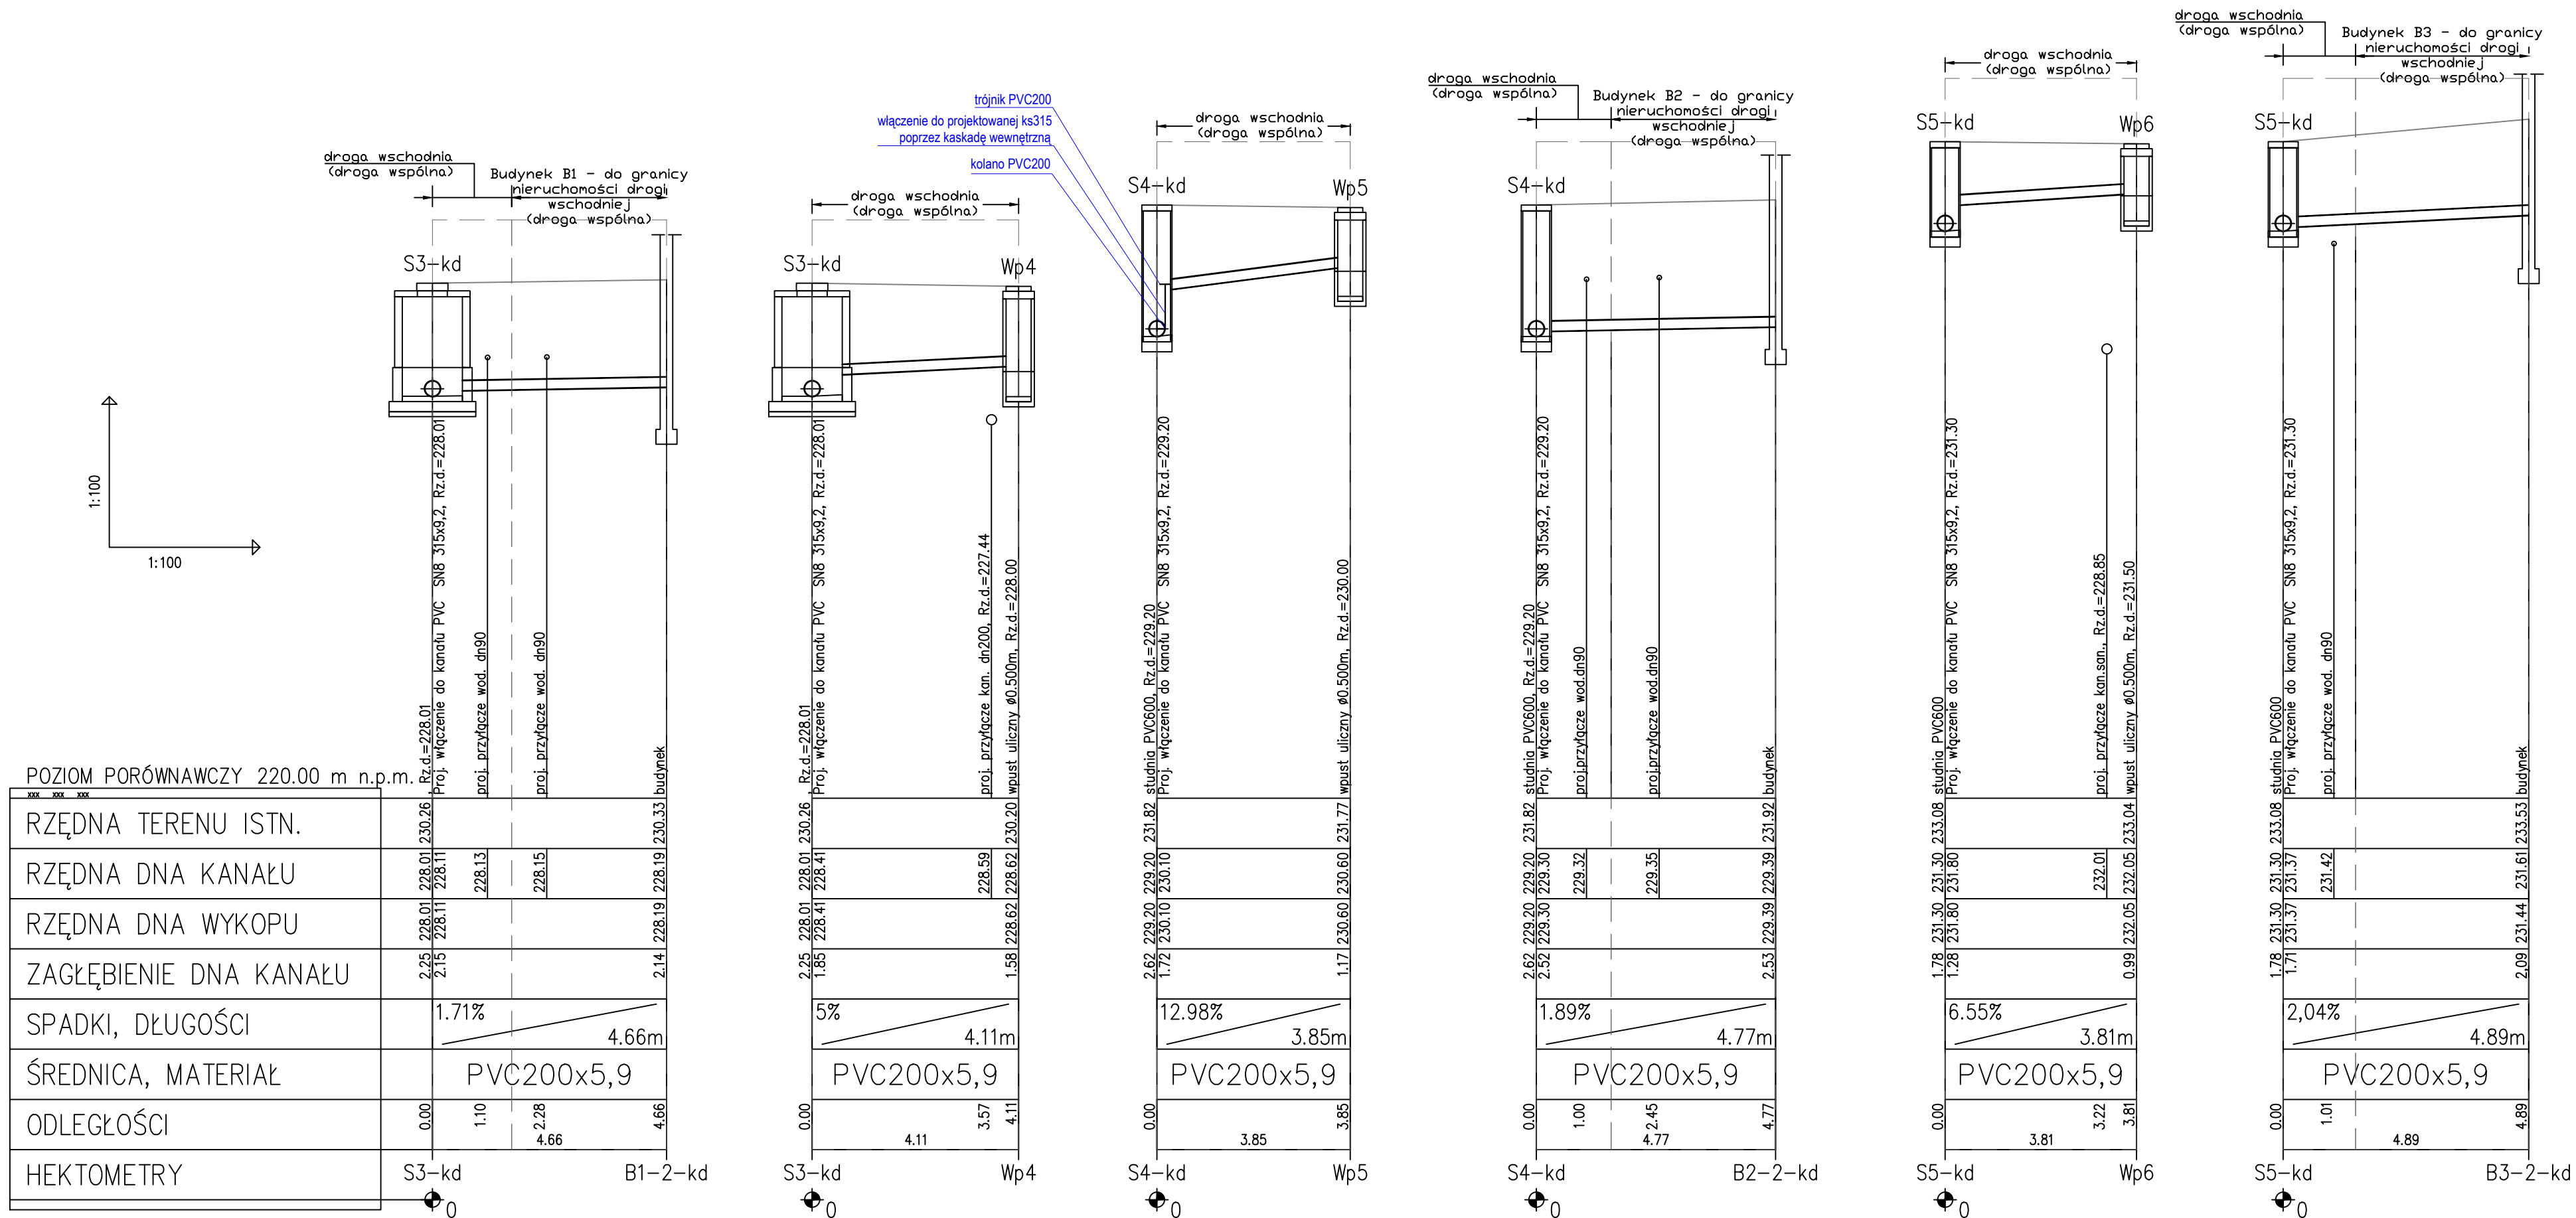

Szczegółowe rzędne posadowienia  
zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną!

Uwaga:

1. Skrzyżowania z podziemnymi urządzeniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi, określonymi w uzgodnieniach przez użytkowników poszczególnych sieci.
2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
3. Możliwość wystąpienia niezainwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji oraz urządzeń.
4. Rury osłonowe wg PZT.
5. Rzędne wlotu istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej należy określić na etapie prac wykonawczych.
6. Rzędne przyłączy dostosować do rzędnych wykonanych sieci.
7. Przejścia przyłączy przez ściany budynku wykonać jako szczelne.

<b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</b>		
Nazwa obiektu budowlanego:		Stadium: <b>PT</b>
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu		Skala: <b>wg. rys</b>
		Nr rys.: <b>IS.62.3</b>