poz. Ściana żelbetowa 0SC1/B

szt.1 L=7,65mb

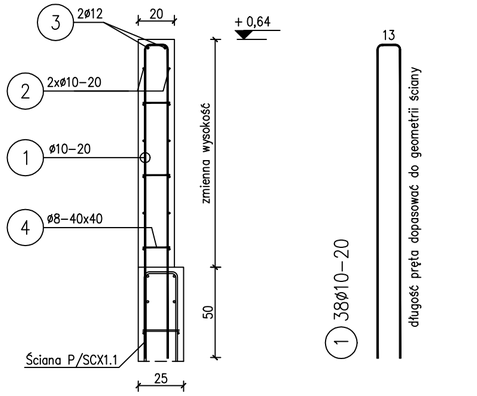

2 12ø10-20 — długość pręta dopasować do geometrii ściany

3 2ø12-L=870

10 15 10 4 38ø8-40x40-L=32

WIDOK ŚCIANY 0/SC1/B

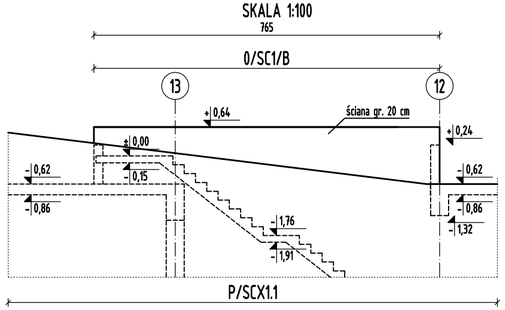

Detal zbrojenia naroży ścian



poz. Ściana żelbetowa 0SC1/13'

szt.1 L=1,45mb

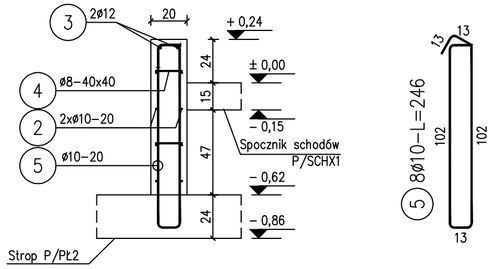

2 8ø10-20-L=205

3 2ø12-L=205

10 15 10 4 8ø8-40x40-L=32

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna B500SP ø8	Długość łączna B500SP ø10	Długość łączna B500SP ø12
[-]	[mm]	[-]	[m]		[szt]			[m]	
Ściana żelbetowa 0SC1/12									
2	10	B500SP	2,05	8	1	8		16,40	
3	12	B500SP	2,05	2	1	2			4,10
4	8	B500SP	0,32	8	1	8	2,56		
6	10	B500SP	1,75	8	1	8		14,00	
8	10	B500SP	1,00	16	1	16		16,00	
Ściana żelbetowa 0SC1/13'									
2	10	B500SP	2,05	8	1	8		16,40	
3	12	B500SP	2,05	2	1	2			4,10
4	8	B500SP	0,32	8	1	8	2,56		
5	10	B500SP	2,46	8	1	8		19,68	
Ściana żelbetowa 0SC1/B									
1	10	B500SP	2,67	38	1	38		101,46	
2	10	B500SP	6,60	12	1	12		79,20	
3	12	B500SP	8,70	2	1	2			17,40
4	8	B500SP	0,32	38	1	38	12,16		
Ściana żelbetowa 0SC1/B'									
2	10	B500SP	6,85	14	1	14		95,90	
3	12	B500SP	6,85	4	1	4			27,40
4	8	B500SP	0,32	34	1	34	10,88		
6	10	B500SP	1,75	30	1	30		52,50	
7	10	B500SP	1,03	76	1	76		78,28	
9	10	B500SP	1,27	8	1	8		10,16	
Razem długość prętów						[mb]	28,16	499,98	53,00
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	0,617	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	11,1	308,5	47,1
Masa łącznie						[kg]		366,7	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.
UWAGA : W długościach prętów poziomych dla ścian uwzględniono naddatek na zakłady w wysokości 15%.
UWAGA : Długość pręta nr 1 i 2 podana w zestawieniu jest długością średnią.

UWAGI:
1. W jednym miejscu nie łączyć więcej niż 50% prętów rozdzielczych.
2. Otwory instalacyjne w ścianie o wymiarach do 200 mm pozostawić w ścianie przed betonowaniem poprzez rozsunięcie prętów zbrojeniowych.
3. Lokalizację otworów w ścianie potwierdzić z opracowaniami branżowymi.
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz branżami.
5. Pręty startowe do ścian należy ułożyć podczas betonowania płyty, podciągu oraz ściany poniżej.
6. Podczas wykonywania ścian zamontować marki stalowe do słupów obudowy klatki schodowej, zgodnie z rysunkiem nr K-0.19.

UWAGI:

BETON:	C30/37 W8
STAL:	AIIIN (B500SP)
OTULINA:	c=2,5cm

poz. Ściana żelbetowa 0SC1/B' w osiach 12-13

szt.1 L=5,95mb

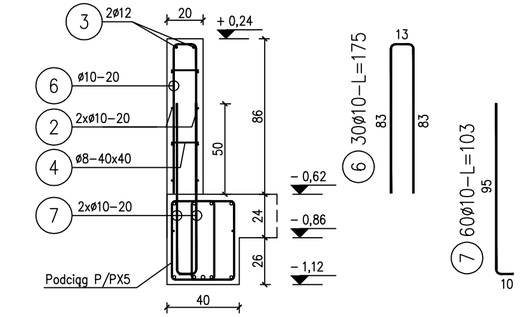

2 8ø10-20-L=685

3 2ø12-L=685

10 15 10 4 30ø8-40x40-L=32

poz. Ściana żelbetowa 0SC1/B' poniżej osi 13

szt.1 L=1,50mb

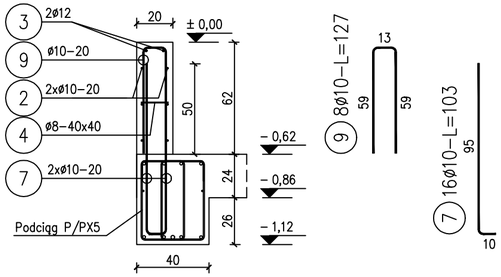

2 6ø10-20-L=200

3 2ø12-L=210

10 15 10 4 4ø8-40x40-L=32

poz. Ściana żelbetowa 0SC1/12

szt.1 L=1,45mb

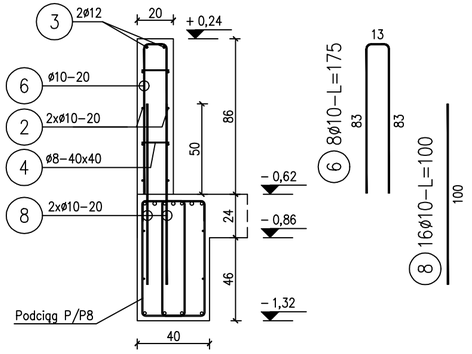

2 8ø10-20-L=205

3 2ø12-L=205

10 15 10 4 8ø8-40x40-L=32

PROJEKT WYKONAWCZY

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

ZDI Sp. z o.o.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Klepury 6
22-400 Zamość
tel. +48 84 639 20 53

KONSTRUKCJA	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. M. NICGORSKI upr. nr ew. 55/98/Za	
SPRAWDZAJĄCY: inż. H. GRZESZCZUK upr. nr ew. BGPK-VI-8387/21/89	
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. S. DUBIEL	

BUDYNEK	STADIUM	BRANŻA	REV	DATA	SKALA	NR RYS
B2	PW	K	00	04-2025	1:25	K-0.18

TYTUŁ RYSUNKU:

ŚCIANA ŻELBETOWA 0/SC1